



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА РАДАРНЫЕ УРОВНЕМЕРЫ ТЭК-РБУ

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ

Название организации:

Контактное лицо:

Номер телефона:

Электронная почта:

Дата заполнения:

Требуемый срок поставки:

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проект:

Установка / Объект:

Наименование позиции:

Позиция (TAG):

HART Short TAG:

Количество:

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕРЯЕМОЙ СРЕДЕ (УРОВЕНЬ)

Измеряемая среда:

Состояние среды:

Диэл. проницаемость (DC):

< 1,4

1.4 ... 2

2 ... 2,5

2,5 ... 4

4 ... 10

> 10

Плотность (кг/м³):

Вязкость (сП):

ОСОБЕННОСТИ ТЕХПРОЦЕССА И СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ

Газовая фаза и атмосфера над продуктом

Интенсивное парообразование

Обильный конденсат

Сильная запыленность

Регулярная пропарка

Динамика поверхности и уровня

Наличие мешалки

Сильная турбулентность / Волнение среды

Быстрое изменение уровня (> 40 мм/сек)

Внутренние конструкции в зоне измерения

Сложные состояния жидкости

Аэрация жидкости / Пузырение

Многофазная среда / Расслоение

Эмульсионный слой

 мм.

Наличие пены

 мм.

Физико-химическое воздействие на зонд

Химически агрессивная среда / Наличие H₂S

Абразивная среда / Твердый осадок

Склонность к налипанию / Вязкая среда

Кристаллизация / Полимеризация

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА

Рабочее давление:

мин:

ном:

макс:

Рабочая температура:

мин:

ном:

макс:

Температура окружающей среды:

мин:

ном:

макс:

ГЕОМЕТРИЯ РЕЗЕРВУАРА И МЕХАНИЧЕСКИЙ МОНТАЖ

Прямой монтаж на крышу резервуара

Монтаж в успокоительную трубу

Монтаж в выносную колонку

H Высота резервуара / колонки, мм:

W Диаметр резервуара, мм:

K Высота монтажного патрубка, мм:

D DN патрубка, мм:

M Расстояние до стенки, мм:

L1 Минимальный уровень, мм:


L2 Максимальный уровень, мм:

HD Высота успокоительной трубы, мм:

H1 Высота вылета колонки вверх, мм:

HL Расстояние межцентровое, мм:

Материал резервуара / трубы / камеры:

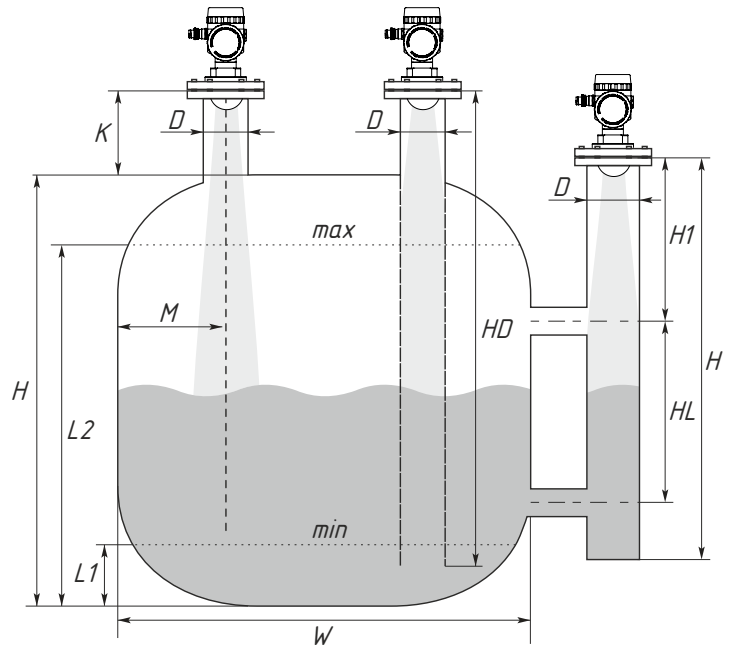

ХАРАКТЕРИСТИКИ УРОВНЕМЕРА

Диапазон измерения:

Исполнение антенны:

Контактирующий со средой материал:

Защита антенны от среды:

Присоединение к процессу: Фланец (DN/PN, Форма, Стандарт):

Резьба:

Материал корпуса эл.блока:

Покраска по заказу (RAL):

Дисплей:

Выходной сигнал:

Специальное исполнение:

Вид взрывозащиты:

Общепромышленное исполнение

Взрывонепроницаемая оболочка

Искробезопасная цепь

Погрешность измерения:

+/- 3 мм

+/- 3,5 мм

+/- 5 мм

+/- 10 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кабельные вводы и заглушки:

Термочехол:

Выносная камера:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ